



МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВостокЭлектроРадиоСервис

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
«ВЭРС-ИК»

ПАСПОРТ
ВЭРС.425713.004 ПС

1 Назначение и работа

Извещатель охранный оптико-электронный «ВЭРС-ИК» (в дальнейшем - извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о проникновении. Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы совместно с охранными приемно-контрольными приборами. ИК-излучение в извещателе фиксируется сверхчувствительным к температуре полупроводниковым прибором – пироприемником. В извещателе применен sdвоенный пироприемник с двухлучевой зоной чувствительности для снижения вероятности ложных срабатываний, связанных с медленным изменением температуры фона, световой засветки, и электромагнитных помех.

«ВЭРС-ИК», является пассивным прибором и не излучает электромагнитных колебаний, что делает его безопасным для окружающих людей и животных. Извещатель также не создает кондуктивных и индуктивных помех радио- и бытовой аппаратуре.

Визуальный контроль за работой извещателя осуществляется с помощью светодиодного индикатора красного цвета, выведенного на лицевой стороне корпуса.

Извещатель формирует три вида извещения:

- **«Дежурный режим»**, светодиодный индикатор выключен, контакты реле замкнуты;
- **«Тревога»**, светодиодный индикатор включен, контакты реле разомкнуты;
- **«Вскрытие»**, при несанкционированном вскрытии корпуса и размыкании внутреннего переключателя, контакты реле разомкнуты

На плате извещателя расположены переключки и переключатель:

- Верхняя переключка обеспечивает отключение (или включение) светодиодной индикации в целях маскировки места расположения извещателя;
- Нижняя переключка обеспечивает выбор чувствительности, в зависимости от режима работы и расположения извещателя. Снятый джампер соответствует режиму пониженной чувствительности;
- ТАМПЕР – служит для подачи сигнала тревоги при несанкционированном вскрытии извещателя. Размыкание контактов ТАМПЕРА при вскрытии равносильно обрыву провода ШС, что влечет формирование сигнала тревоги;

2 Подключение извещателя к приборам приемно-контрольным (ППК)

На разъемы «-12» и «+12» подайте напряжение 12В. Соблюдайте полярность подключения. Извещатель имеет встроенную защиту от переплюсовки – диод, который запирается при неправильной полярности подключения и, препятствующий прохождению тока в схему.

Контакты тампера обозначаются на разъеме «ВСКР». При установке нескольких извещателей, выходы этих контактов следует подключать последовательно, чтобы при размыкании контактов «ВСКР» хотя бы одного из извещателей, был подан сигнал тревоги.

Выходы контактов «ШС», через сопротивление нагрузки, обозначенное на рисунке как R_{вн}, подключите к ШС прибора приемно-контрольного, как показано на рисунке 1.

Вносимое сопротивление для приборов ВЭРС, R_{вн} = 7.5кОм. Для других приборов, номинал сопротивления определяется фирмой-производителем.

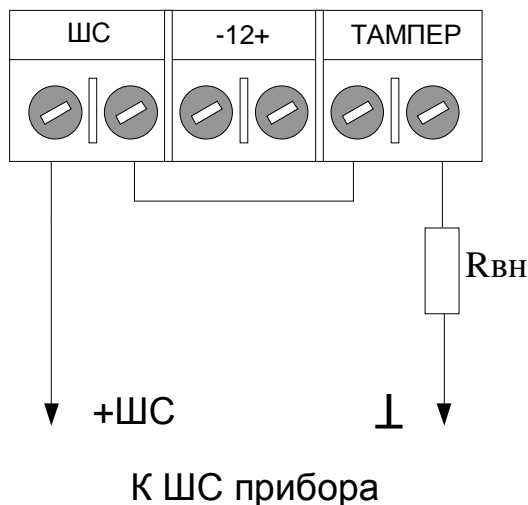


Рисунок 1 – Схема подключения извещателя

3 Установка переключателей

Верхняя перемычка определяет режим работы индикации:

- Джемпер одет – светодиодный индикатор загорается всегда при срабатывании извещателя,
- Джемпер снят – светодиодный индикатор отключен от схемы.

В помещениях с повышенной вероятностью ложных срабатываний, рекомендуется установить низкий уровень чувствительности, для чего следует вынуть джемпер с нижней перемычки извещателя.

При нормальных условиях эксплуатации, рекомендуется оставить режим чувствительности без изменений, то есть не вынимать джемпер.

4 Установка извещателя

Выбор места установки извещателя

При выборе места установки извещателя старайтесь следовать общим правилам, для минимизации вероятности ложных срабатываний и мертвых зон.

- Не устанавливайте извещатель на колеблющиеся и вибрирующие конструкции.
- Не размещайте извещатель в непосредственной близости от источников воздушных потоков: вентиляции, кондиционеров, открытых окон;
- Зону обнаружения не должны перекрывать непрозрачные или колеблющиеся предметы (двери, шторы, шкафы, растения), а также источники тепла (обогреватели, печи, кондиционеры);
- Не допускается попадания на извещатель прямых солнечных лучей, а так же засветки извещателя световым потоком от внешнего искусственного освещения;
- Не устанавливать извещатель вблизи источников электромагнитных помех: мощных радиопередатчиков, сетевых проводов (на расстоянии не менее 0,5 м от проводов), измерительных приборов, и другой радио- и бытовой аппаратуры, являющейся источником помех.

Установка извещателя на стене:

- снять крышку извещателя. Крышка прикреплена к основанию без винтовых крепежных изделий;
- для предотвращения повреждения платы при установке – снять печатную плату с основания;
- выдавить заглушки монтажных отверстий и заглушку одного из отверстий для ввода проводов;
- провести провода питания и шлейфа сигнализации в проделанные отверстия и уложить их удобным образом;
- закрепить основание на стене при помощи саморезов и закрепить печатную плату в основании извещателя;
- подсоединить провода и резистор в соответствующие клемники;
- закрыть извещателя крышкой;

Подготовка к работе

- снять крышку извещателя, и установить режим работы извещателя в зависимости от выбранного режима чувствительности;
- установить на место крышку извещателя;
- подать питание на извещатель. В течение одной минуты извещатель устанавливается в «дежурный» режим;
- имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью 0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу извещения о тревоге длительностью не менее 2 с по включению индикатора при каждом перемещении.

5 Технические характеристики

- Диапазон скоростей нарушителя при поперечном пересечении зоны обнаружения.....0.3÷3 м/с
- Максимальная дальность действия извещателя.....15 м
- Угол обзора зоны обнаружения извещателя в горизонтальной плоскости не менее.....87°
- Зона обнаружения и диаграмма чувствительных зон извещателя при нормальном режиме чувствительности приведена на рисунке 1

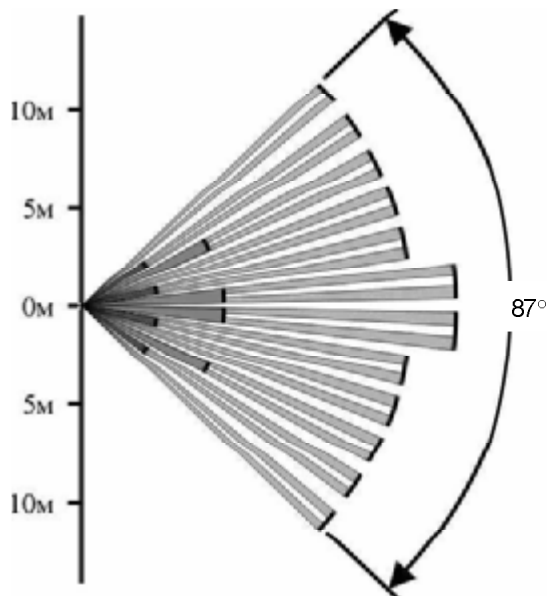


Рисунок 1 – Зона обнаружения

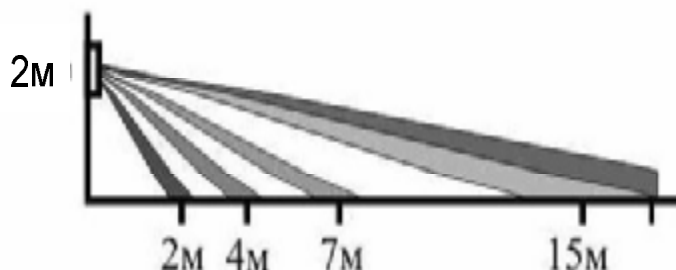


Рис. 2. Диаграмма элементарных чувствительных зон извещателя

- Время технической готовности извещателя к работе не более60с
- Время восстановления извещателя в дежурный режим не более10с
- Длительность извещения о проникновении, формируемого извещателем2с
- Напряжение питания извещателя10÷15 В
- Ток, потребляемый извещателем не более15мА
- Допустимый ток через контакты реле не более500 мА
- Допустимое напряжение на контактах реле не более100 В
- Средний срок службы извещателя не менее10 лет
- Диапазон рабочих температур-30 ÷ +50 °С
- Относительная влажности воздуха при температуре 35°Сдо 90%
- Габаритные размеры извещателя68×54×105 мм
- Масса извещателя не более0.09 кг

6 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 мес. с момента ввода извещателей в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 мес. с момента изготовления извещателей.

7 Контактная информация

ООО «МПП ВЭРС»

630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30

Отдел продаж – тел. (383) 350-74-45 E-mail: com@verspk.ru

Техническая поддержка – тел. (383) 341-29-66 E-mail: tech@verspk.ru

Общие вопросы E-mail: verspk@sibnet.ru

www.verspk.ru

8 Свидетельство о приемке

Извещатель охранный оптико-электронный «ВЭРС–ИК» заводской номер _____ соответствует требованиям ТУ4372-008-52297721 -2007 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____